


Przykładowy schemat podłączenia dwóch czujek AQUA na jednej linii typu EOL.

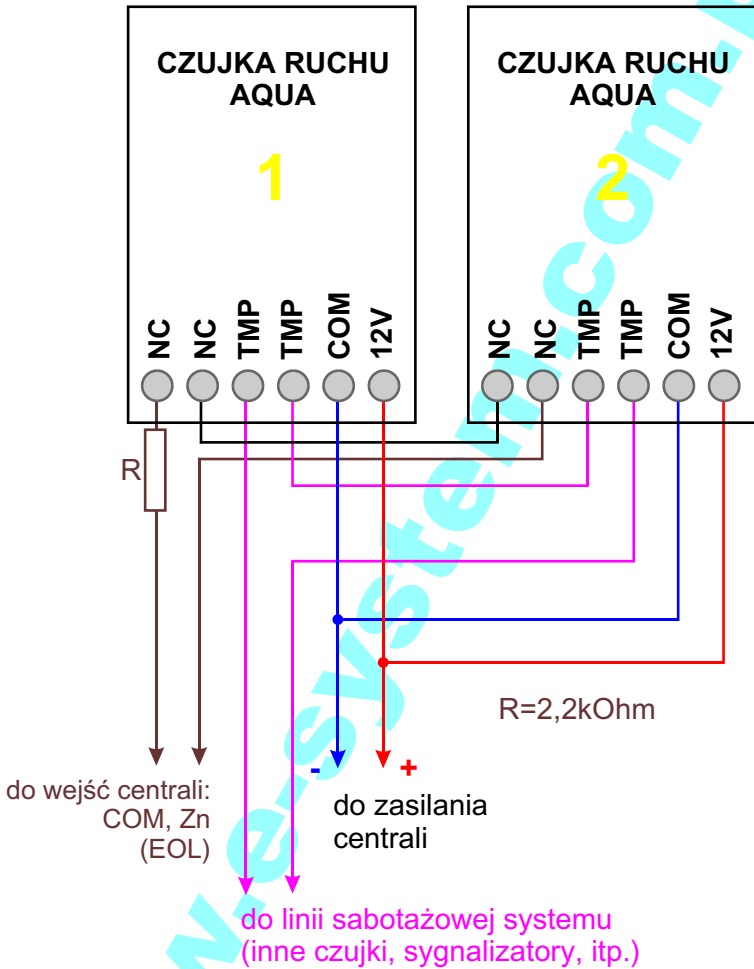

Przy innych rodzajach czujek zaciski mogą mieć następujące oznaczenia:

NC: ALARM, RELAY, REL, ALM

TMP: TAMPER, TAMP, SAB

COM: -, -12V

12V: +, +12V