

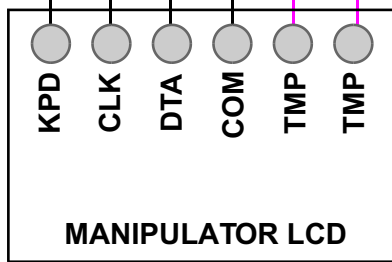
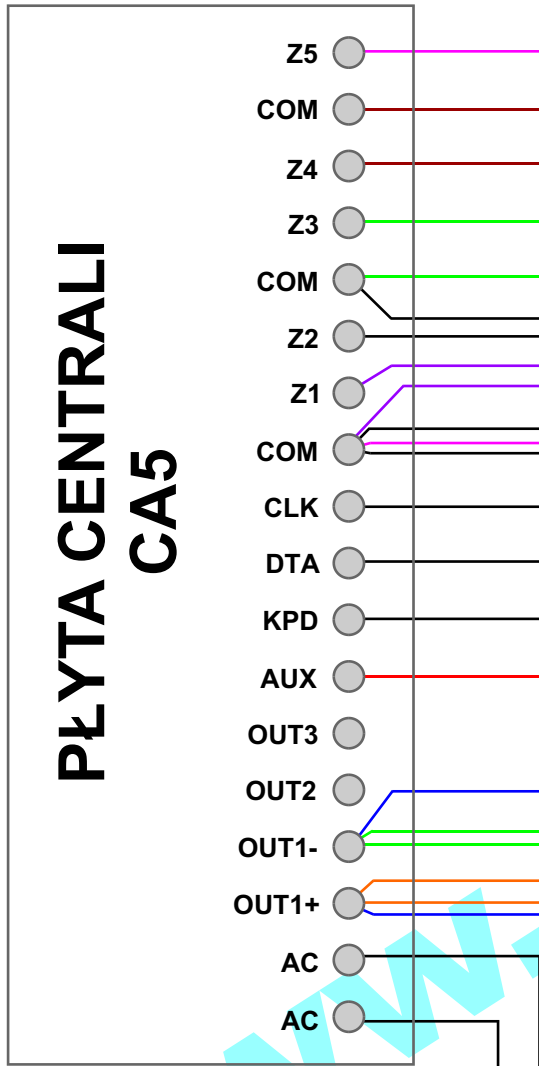
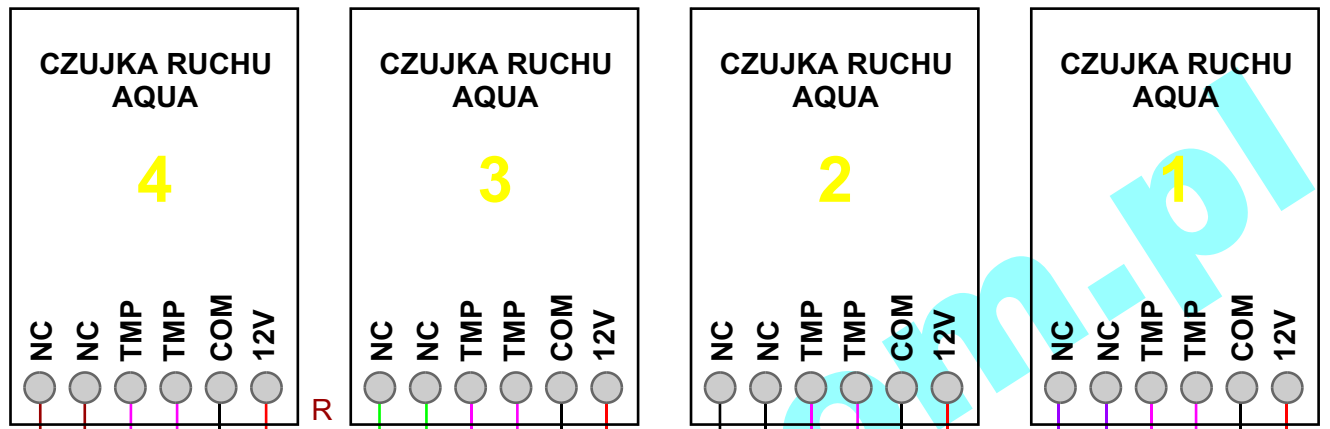
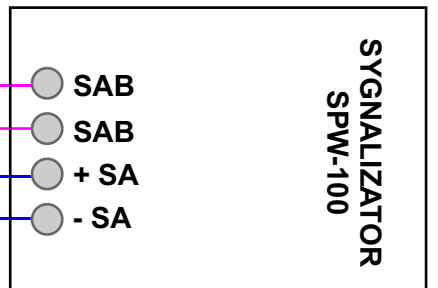


**PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA
SYSTEMU ALARMOWEGO CA5-LCD**

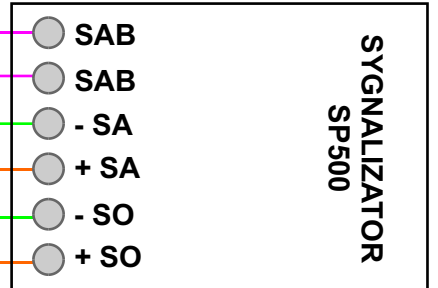

Wszystkie rezystory R=2,2kOhm
montujemy jak najdalej od centrali.
Podłączenie do linii telefonicznej
według instrukcji instalatora (str.9)



do transformatora
18V

**PŁYTA CENTRALI
CA5**